


円城浄水場の水を飲用した地域住民等の健康への影響と対策に関する意見の最終取りまとめについて

【構成内容】

- I はじめに
- II 健康影響に関する抜本的対策（水道水質管理の徹底）
- III 健康影響に関する提言
 - （1）提言 1 健康影響に関する基本的対策
 - （2）提言 2 妊産婦及び子どもに対する追加的対策
 - （3）提言 3 情報発信及び相談体制の整備
- IV 報告
 - （1）報告 1 血液検査
 - （2）報告 2 PFOS 及び PFOA の発がん性
- V 吉備中央町健康影響対策委員会の経過

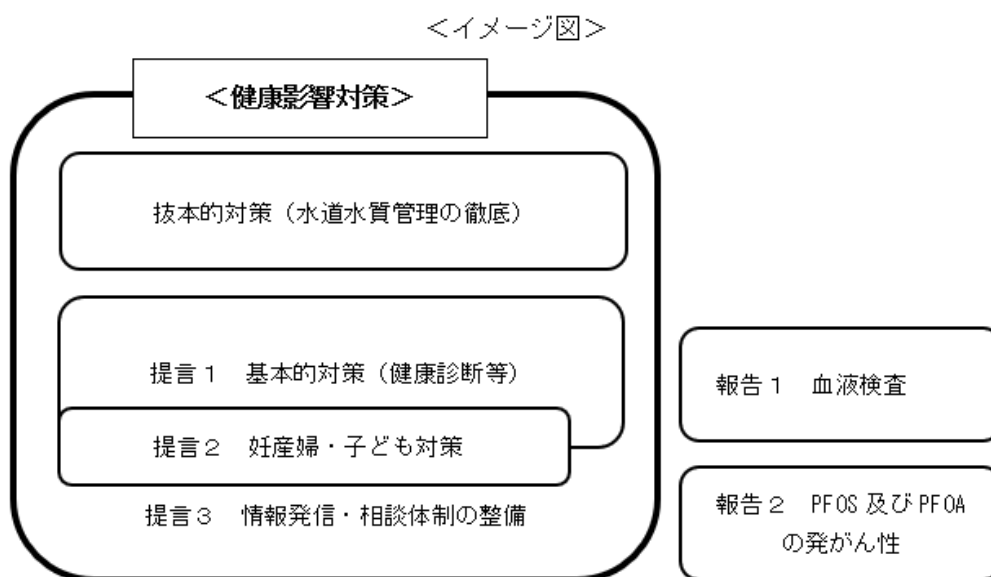

※ イメージ図注釈

- ・健康影響に関する抜本的対策は水道水質管理の徹底である旨記載
- ・提言 1 基本的対策（＝最も重要な対策）として既存の健康診断やがん検診等の活用を提言
- ・提言 2 基本的対策を補完する形で、妊産婦・子ども対策を提言
- ・提言 3 1 及び 2 の対策を周知啓発し、実行するため、情報発信・相談体制の整備を提言
- 報告 1 提言 1～3 の対策とは別に、血液検査について報告
- 報告 2 PFOS 及び PFOA の発がん性について報告